



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

GIL MATA, SL

Avda. Aragón, 81

44620 Valdeltormo Teruel

DECLARA QUE:

Los productos:

- VENTANA EXTERIOR, **STANDARD 57 DE MADERA SIN CAJON DE PERSIANA, DE 2 HOJAS CON APERTURA PRACTICABLE, OSCIOBATIENTE O ABATIBLE** CUYO DESTINO ESTÁ PREVISTO PARA USO EN LUGARES PRIVADOS Y PÚBLICOS.

Cumplen con el **Anexo ZA** de la Norma de producto **UNE-ENE 14351-1:2006**

LABORATORIO NOTIFICADO:

Nombre: ENSATEC

Número Organismo Notificado: N° 1668

Dirección: Polígono Lentiscales. Avda. Lentiscales nº4-6
26370 Navarrete, La Rioja.

José M^a Gil Mata

Gerente de Gil Mata S.L

FIRMA:

Valdeltormo 27 de Noviembre de 2008



Certificado N° 169062

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE TRANSMITANCIA
TÉRMICA POR EL MÉTODO DE LA CAJA CALIENTE**

Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 12567-1:2002.
Comportamiento Térmico de
puertas y Ventanas .
Determinación de la transmitancia
térmica por el método de la caja
caliente. Partel: Puertas y
Ventanas

Empresa **GIL MATA, S.L.**
AVDA. ARAGÓN 81.
VALDETORMO.TERUEL.

Sección

Producto **Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior
practicable al interior de dos hojas derecha.**


Modelo **SERIE: STANDARD-57**

Dimensiones **1230 mm X 1480 mm**
(AnxAl)

Material **PINO SUECIA**

Acristalamiento **4/8/4**

Fecha de **20/05/2008**
Ensayo



Transmitancia Térmica Normalizada
 $U_{s,t}$ (Uw)

2,7 W/(m²K)

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Área

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 169062.



Certificado N° 169063

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO**


Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 140-3:1995.
Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte
3: Medición en laboratorio del
aislamiento acústico al ruido
aéreo de los elementos de
construcción

Empresa **GIL MATA, S.L.**

**AVDA. ARAGÓN 81.
VALDETORMO.TERUEL.**

Sección

Producto	Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha.
Modelo	SERIE: STANDARD-57
Dimensiones (AnxAl)	1230 mm X 1480 mm
Material	PINO SUECIA
Acristalamiento	4/8/4
Fecha de Ensayo	21/05/2008



Índice de Reducción Sonora
R_w (C;C_{tr})

32 (-1;-4) dB

Oscar Ruiz Chicote
Responsable del Área

Oscar Blanco Navaridas
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 169063.



Certificado N° 169064

**ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

Empresa **Gil Mata, S.L.**
Avda, Aragón, 81. 44620. Valdetormo.
Teruel.

Producto **Ventana abatible de giro vertical y
horizontal inferior, practicable al
interior de dos hojas derecha.**

Modelo **Serie: Standard-57**

Dimensiones (AnxAl) **1230 mm x 1480 mm**


Material **Pino Suecia.**

Acristalamiento **4/8/4**

Fecha de Ensayo **27.05.08**

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Permeabilidad al aire.
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y/o fotografía:

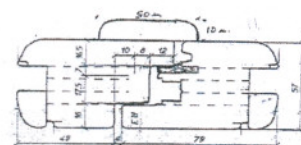

Permeabilidad al aire **CLASE 4**

Estanqueidad al agua **E₁₀₅₀**

Resistencia a la carga de viento **CLASE C4**



Normas de Clasificación:
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
puertas. Permeabilidad al aire.
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
puertas. Estanqueidad al agua.
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento.
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y
puertas. Resistencia a la carga de viento

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Área

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 169064